

Rødby Varmeværk


Fjernvarmedeklaration 2025

Data fra 2024
Energi brugt per leveret varme: 1,55


Vedvarende energi



Rangering - CO₂ udledning

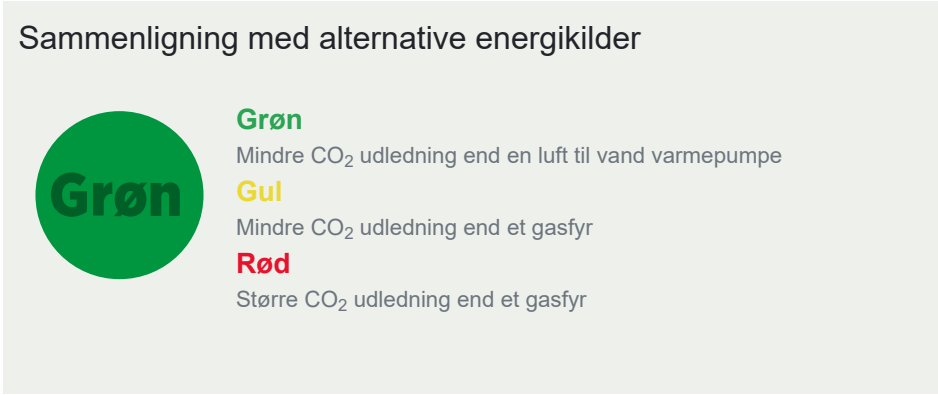

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

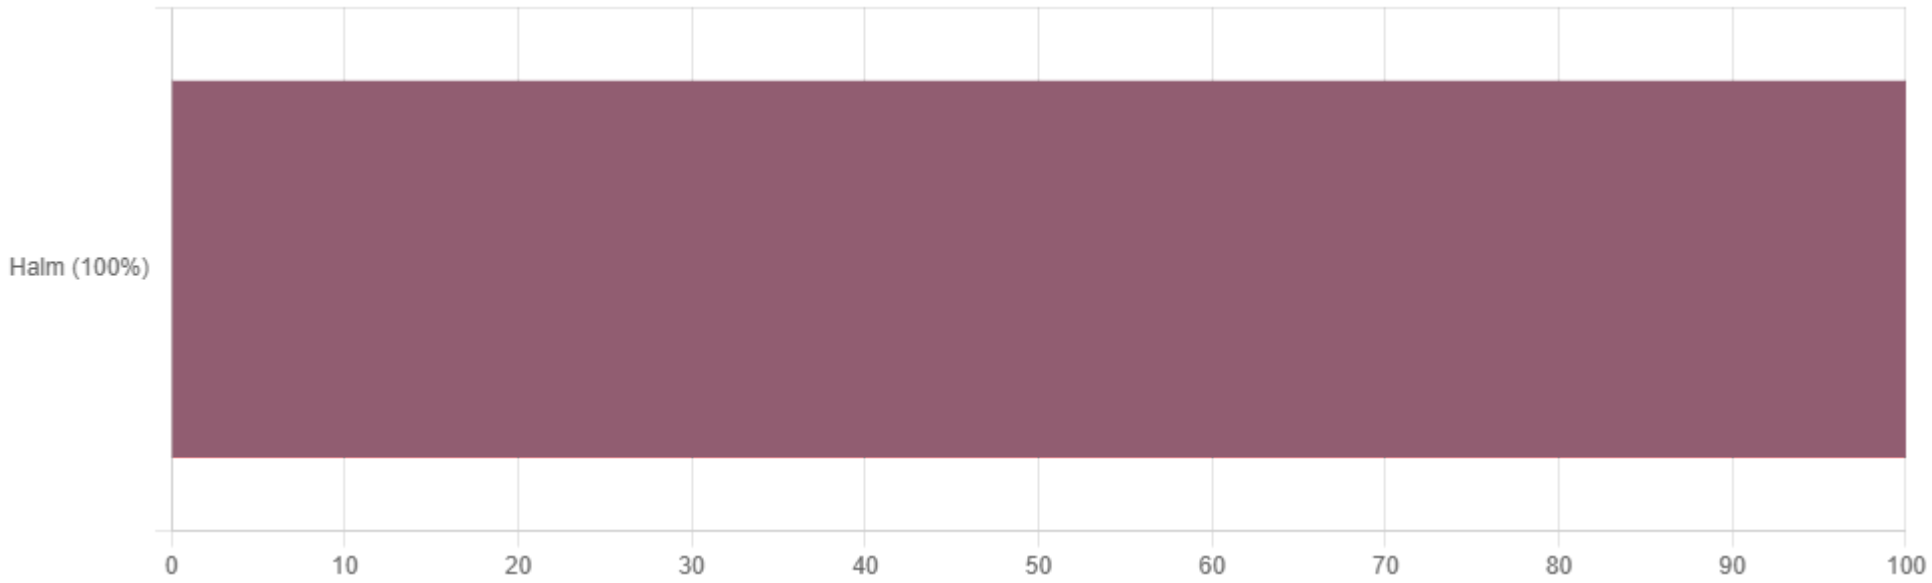

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	0,0	kg/GJ	0,0	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	46,6	g/GJ	167,8	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	6,2	g/GJ	22,3	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	3,0	kg/GJ	10,6	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	178,6	g/GJ	643,0	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	139,8	g/GJ	503,3	mg/kWh
CO (Kulilte)	504,8	g/GJ	1817,3	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	11,3	g/GJ	40,7	mg/kWh
Partikler (TSP)	32,6	g/GJ	117,4	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Rødby Varmeværk
CVR: 24591328
Ringsebøllevej 28 | 4970 Rødby
+45 54 60 14 92 | hhp@roedbyvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.